Figure S1

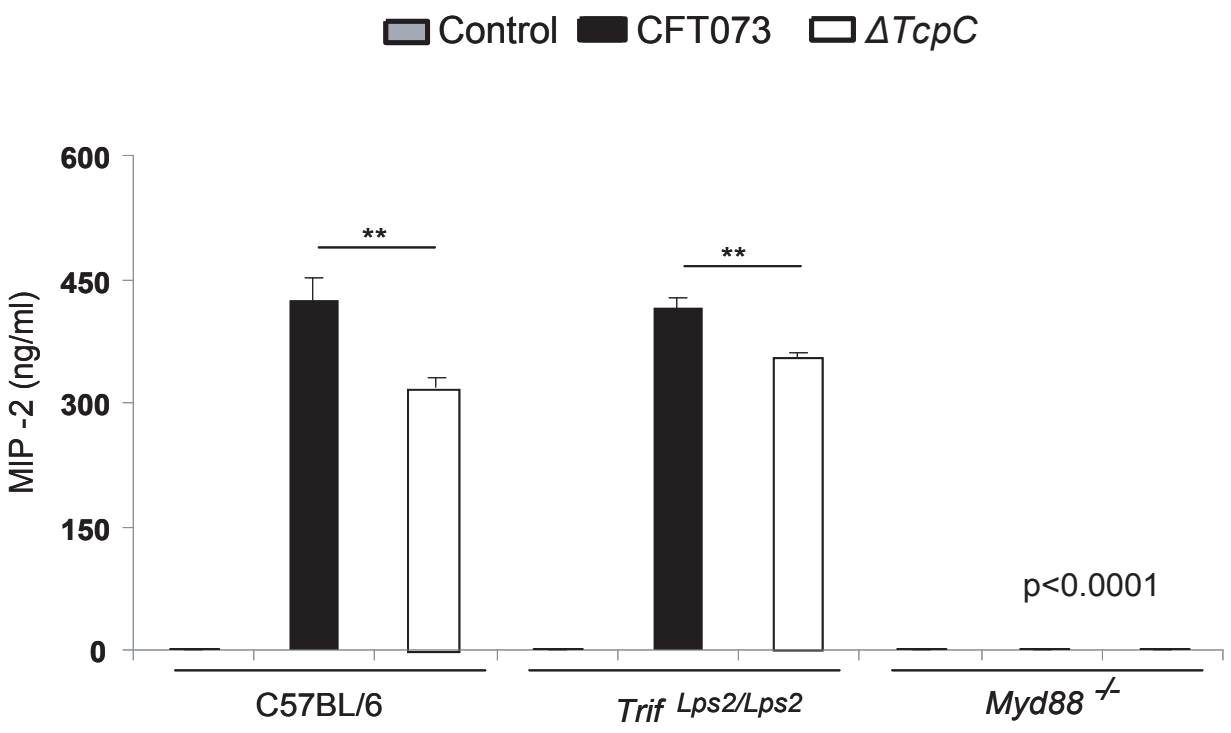
Control
CFT073
ΔTcpC
600
450
300
150
0
MIP -2 (ng/ml)
**
**
p<0.0001
C57BL/6
Trif Lps2/Lps2
Myd88 -/-