Figure S6

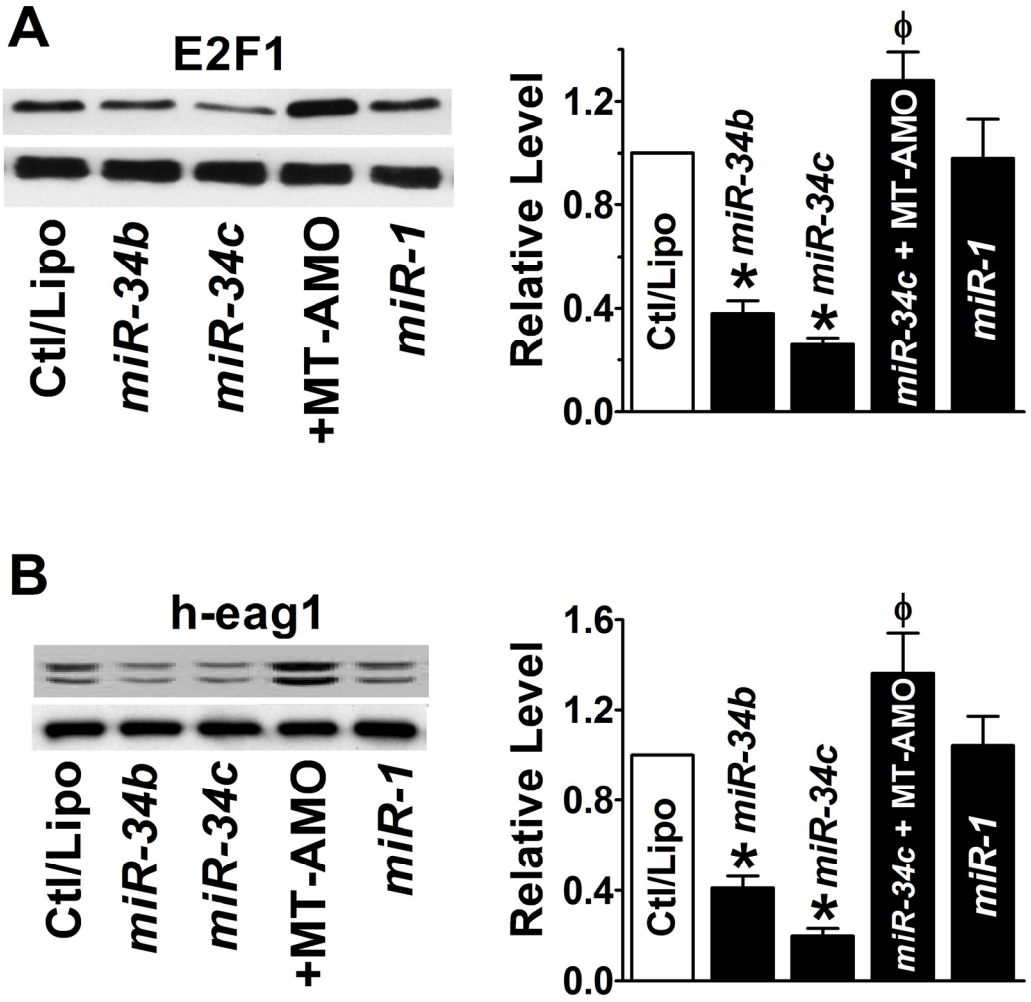
A
E2F1
Ctl/Lipo
miR-34b
miR-34c
+MT-AMO
miR-1
Relative Level
0.0
0.4
0.8
1.2
Ctl/Lipo
* miR-34b
* miR-34c
miR-34c + MT-AMO
miR-1
ϕ
B
h-eag1
Ctl/Lipo
miR-34b
miR-34c
+MT-AMO
miR-1
Relative Level
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
Ctl/Lipo
* miR-34b
* miR-34c
miR-34c + MT-AMO
miR-1
ϕ