Figure S4

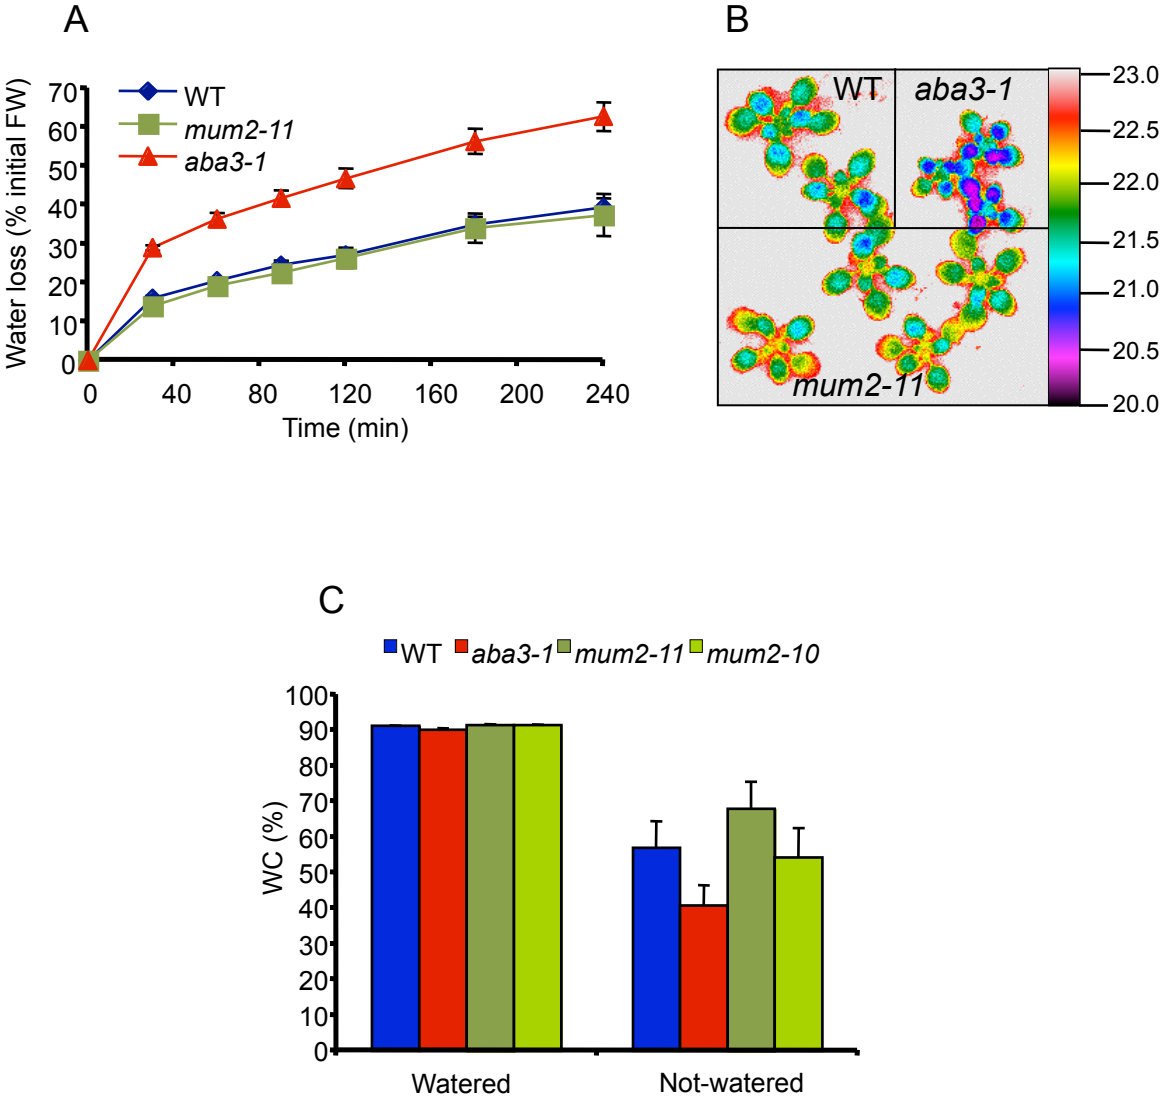
A
Water loss (% initial FW)
70
60
50
40
30
20
10
0
WT
mum2-11
aba3-1
0
40
80
120
160
200
240
Time (min)
B
WT
aba3-1
mum2-11
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
C
WT
aba3-1
mum2-11
mum2-10
WC (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Watered
Not-watered