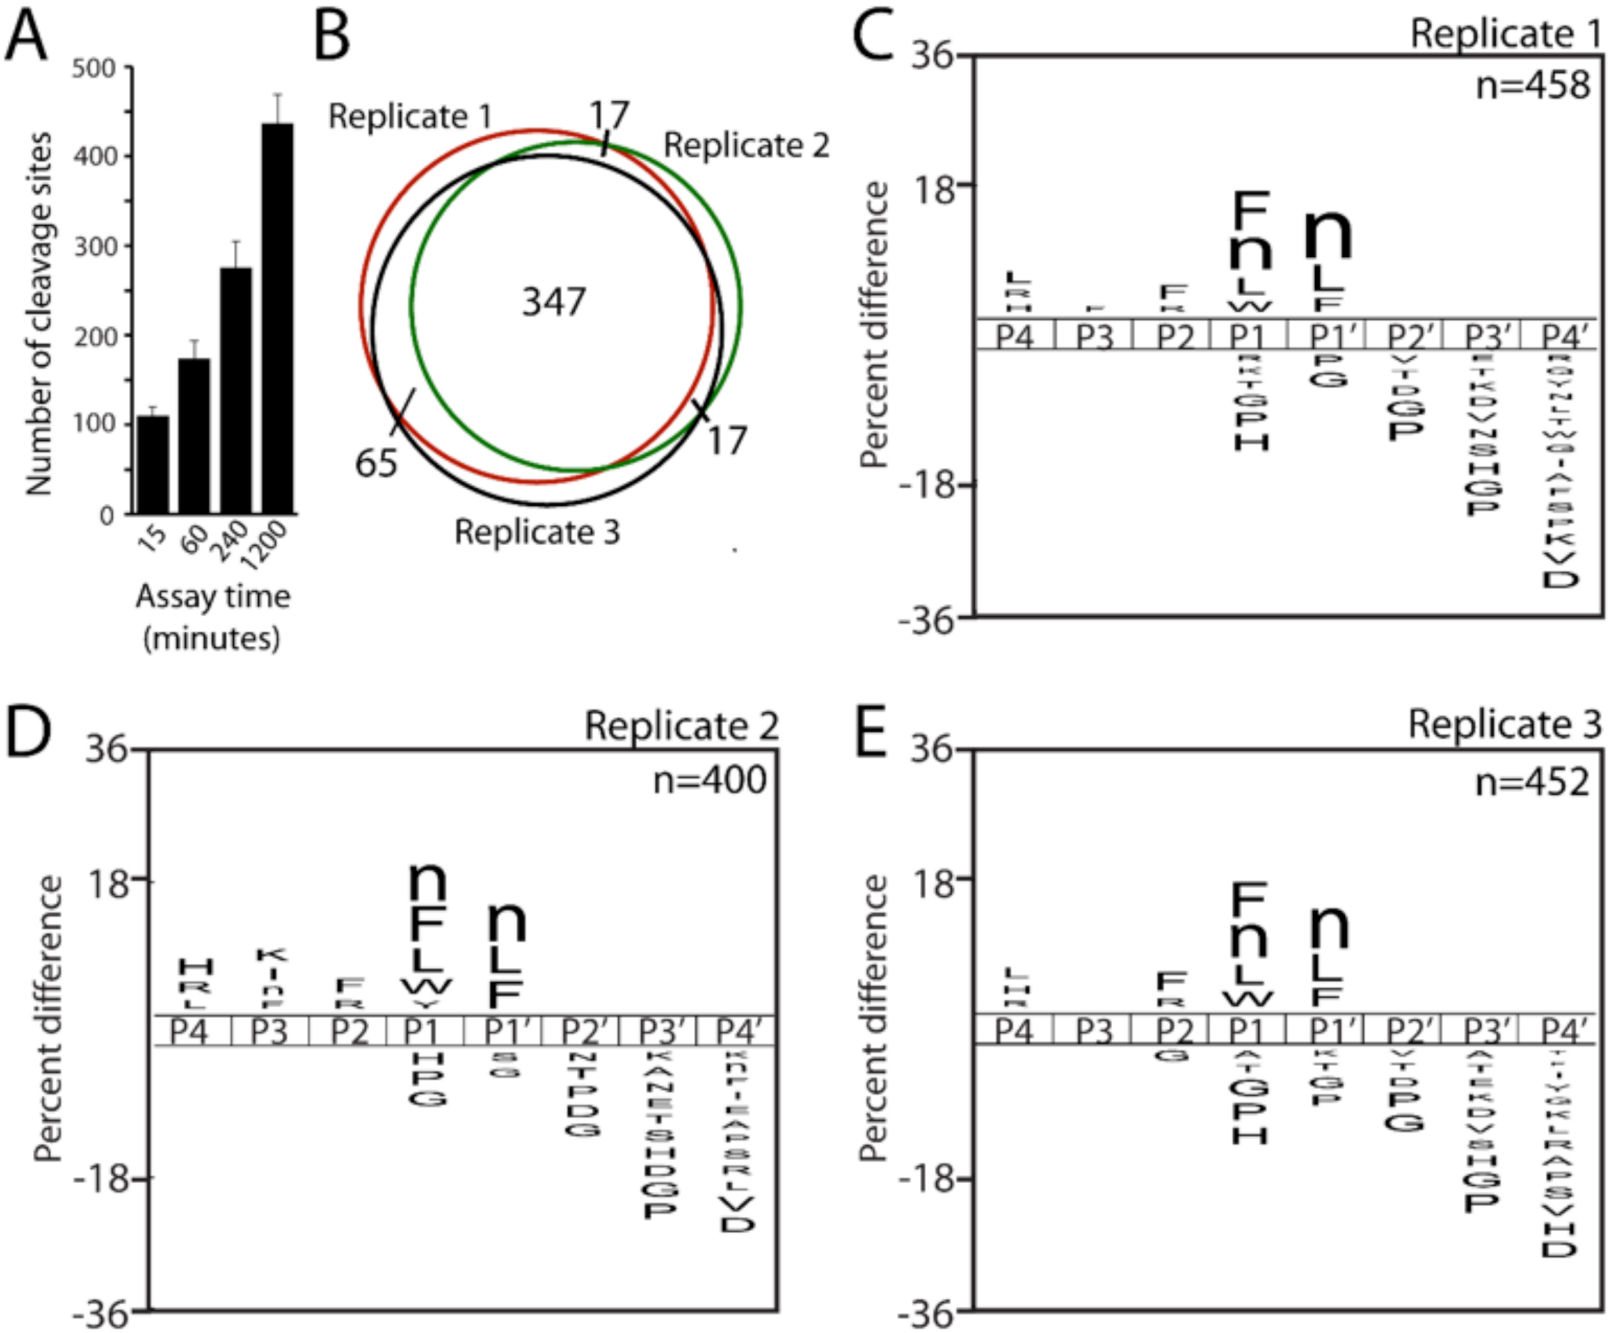
A
Number of cleavage sites
500
400
300
200
100
0
15
60
240
1200
Assay time
(minutes)
B
Replicate 1
Replicate 2
Replicate 3
17
17
65
347
C
Replicate 1
n=458
Percent difference
36
18
-18
-36
P4
P3
P2
P1
P1′
P2′
P3′
P4′
D
Replicate 2
n=400
Percent difference
36
18
-18
-36
P4
P3
P2
P1
P1′
P2′
P3′
P4′
E
Replicate 3
n=452
Percent difference
36
18
-18
-36
P4
P3
P2
P1
P1′
P2′
P3′
P4′