Figure S2

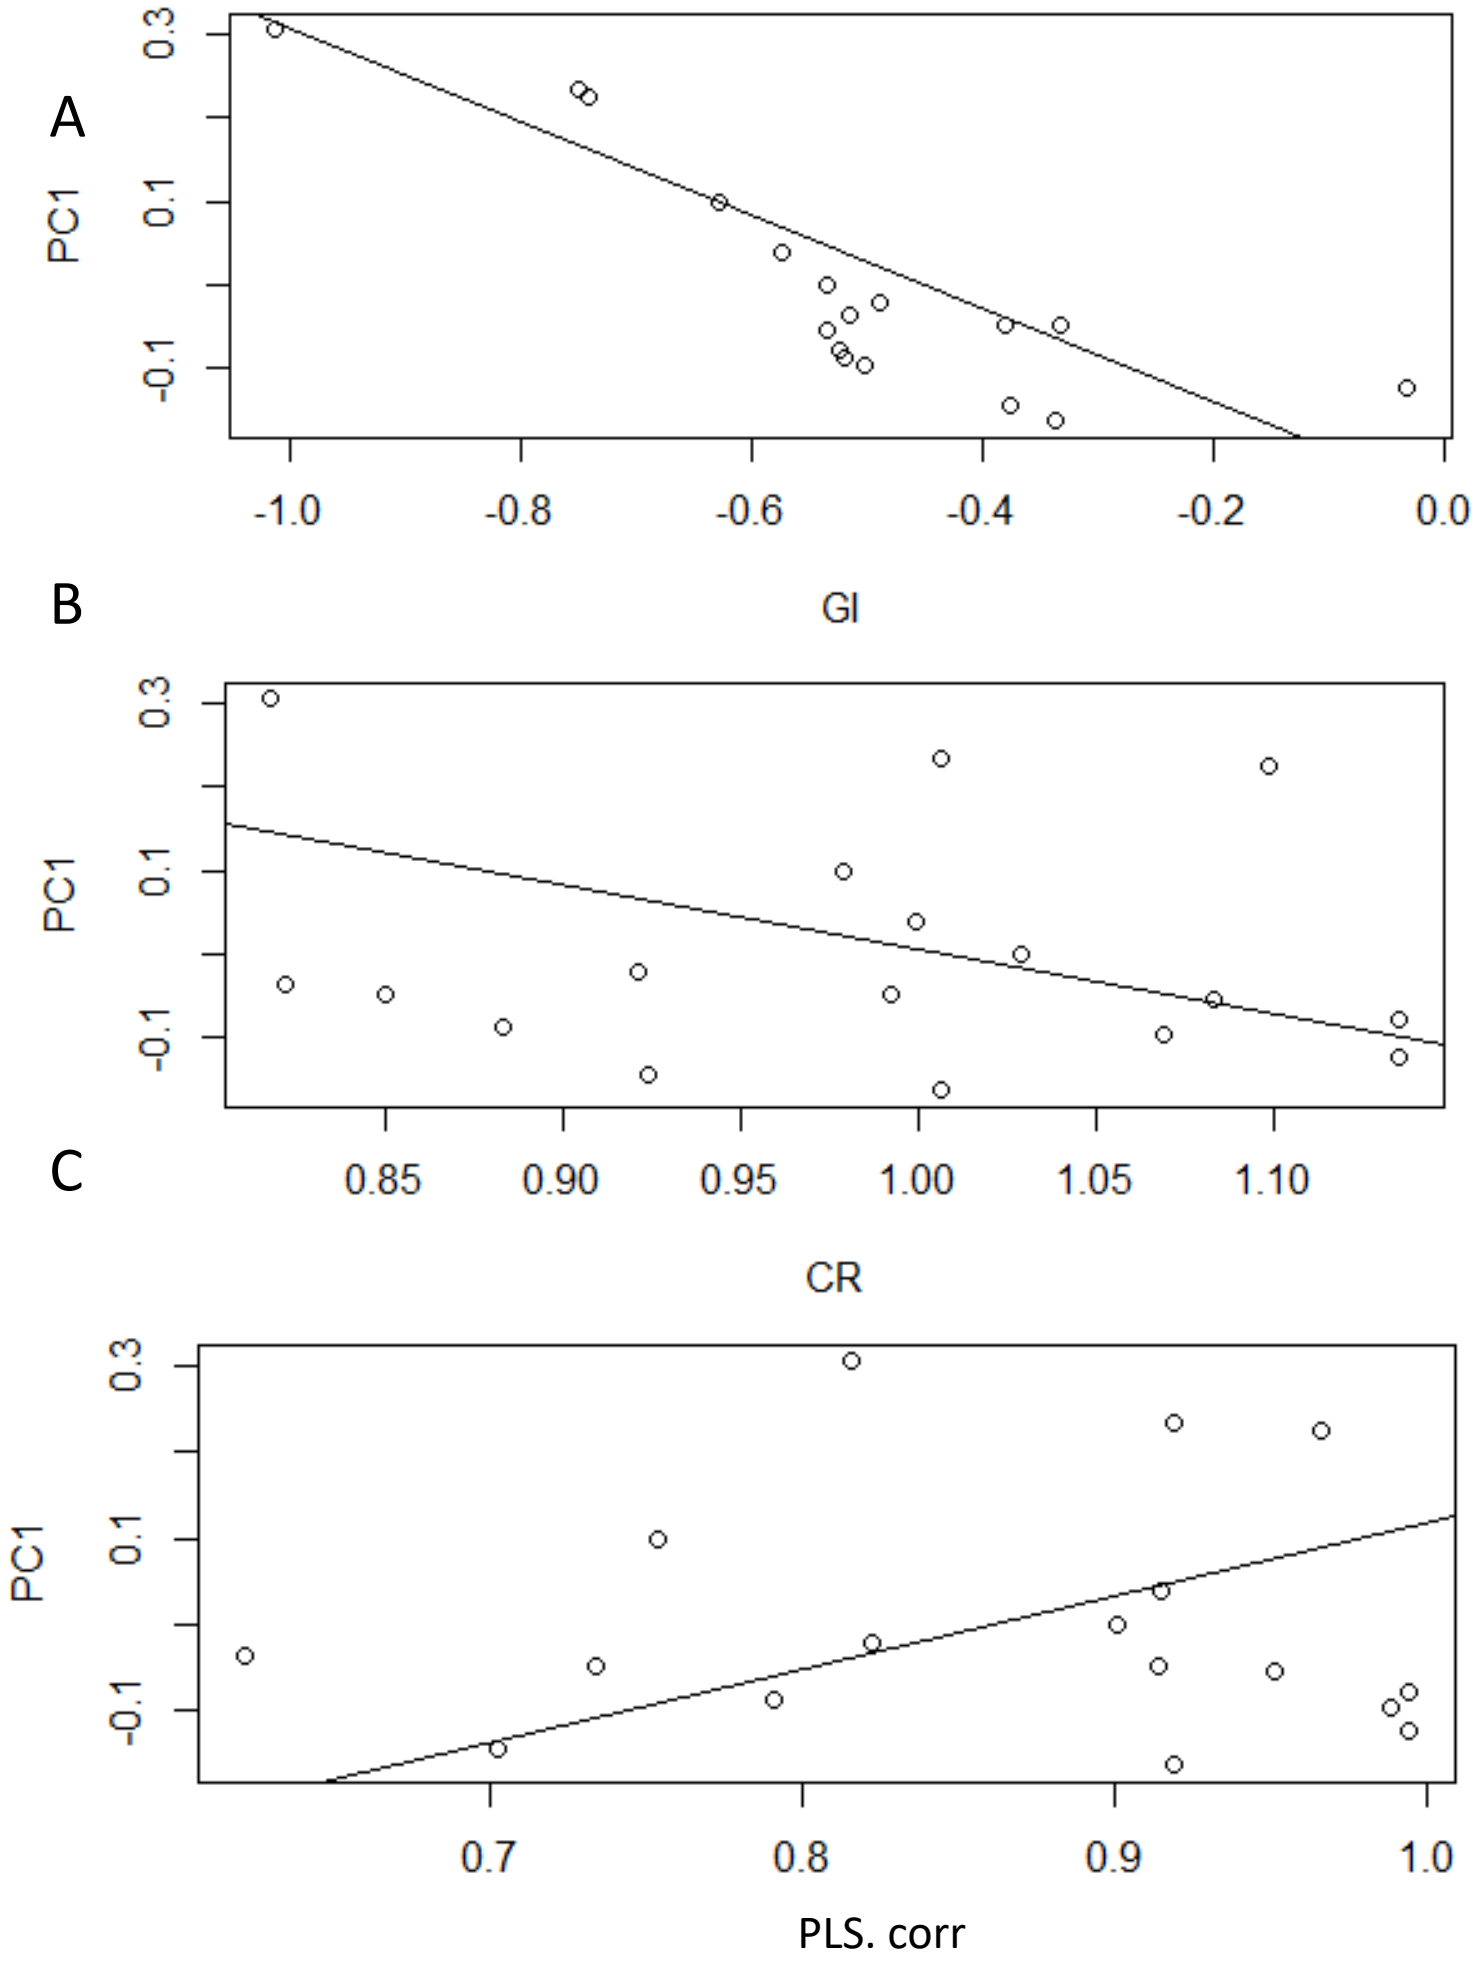
A
PC1
0.3
0.1
-0.1
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
GI
B
PC1
0.3
0.1
-0.1
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
CR
C
PC1
0.3
0.1
-0.1
0.7
0.8
0.9
1.0
PLS. corr