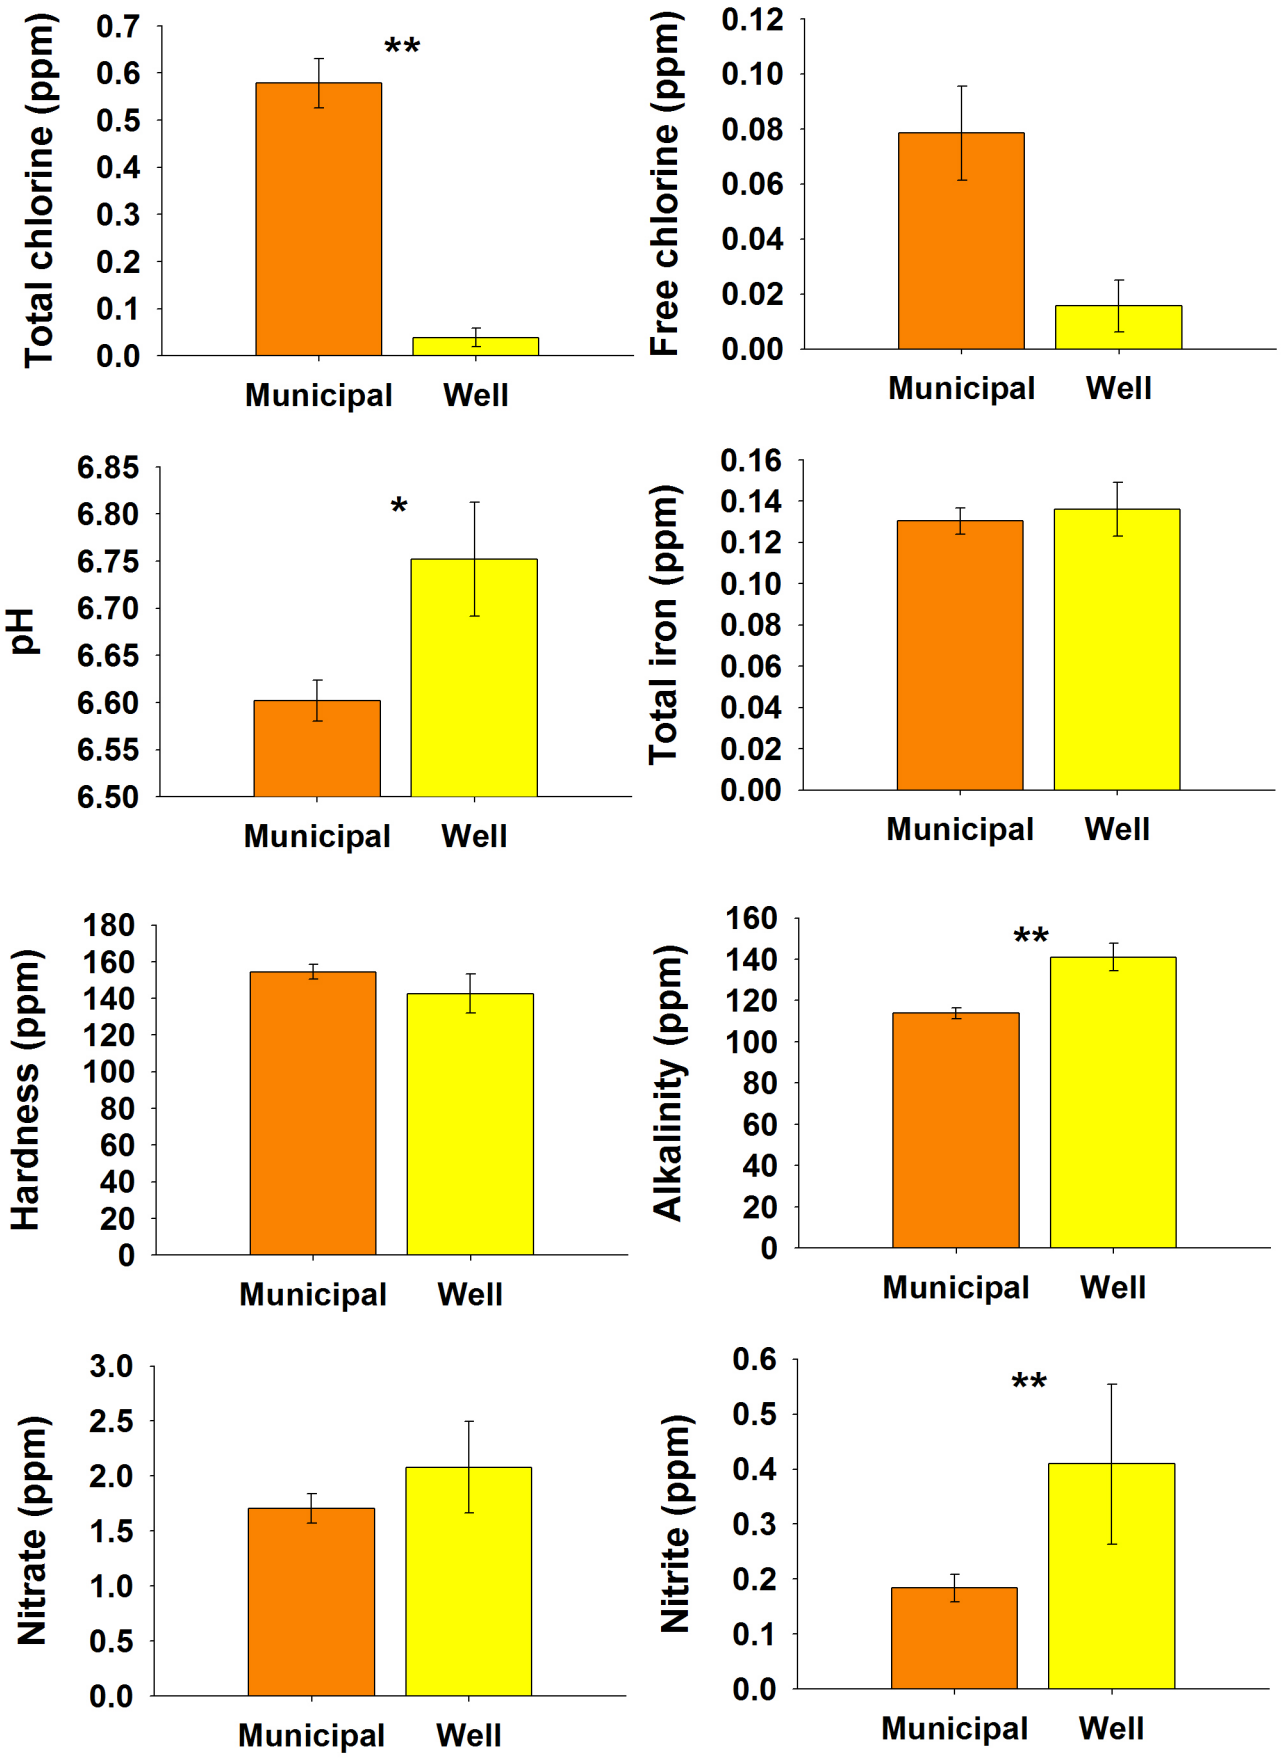
Total chlorine (ppm)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
**
Municipal
Well
Free chlorine (ppm)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Municipal
Well
pH
6.85
6.80
6.75
6.70
6.65
6.60
6.55
6.50
*
Municipal
Well
Total iron (ppm)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Municipal
Well
Hardness (ppm)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Municipal
Well
Alkalinity (ppm)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
**
Municipal
Well
Nitrate (ppm)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Municipal
Well
Nitrite (ppm)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
**
Municipal
Well