Figure S2

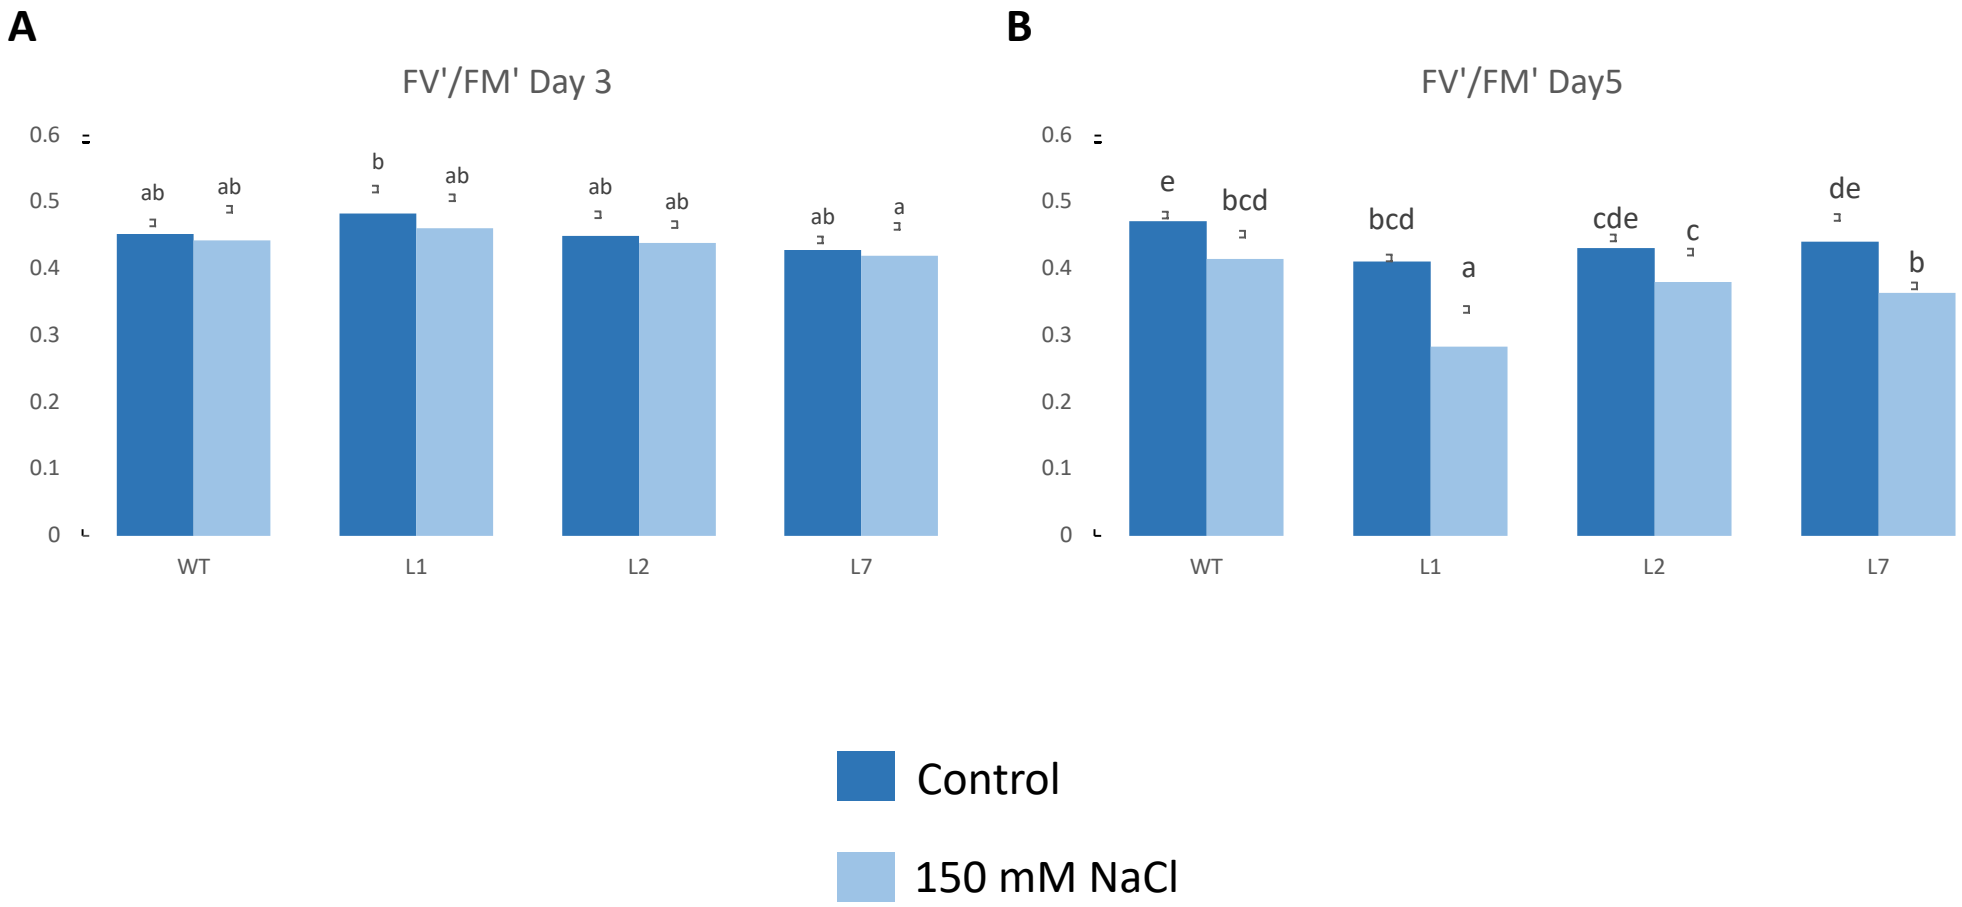
A
FV'/FM' Day 3
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ab
ab
b
ab
ab
ab
ab
a
WT
L1
L2
L7
B
FV'/FM' Day5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
e
bcd
bcd
a
cde
c
de
b
WT
L1
L2
L7
Control
150 mM NaCl