A

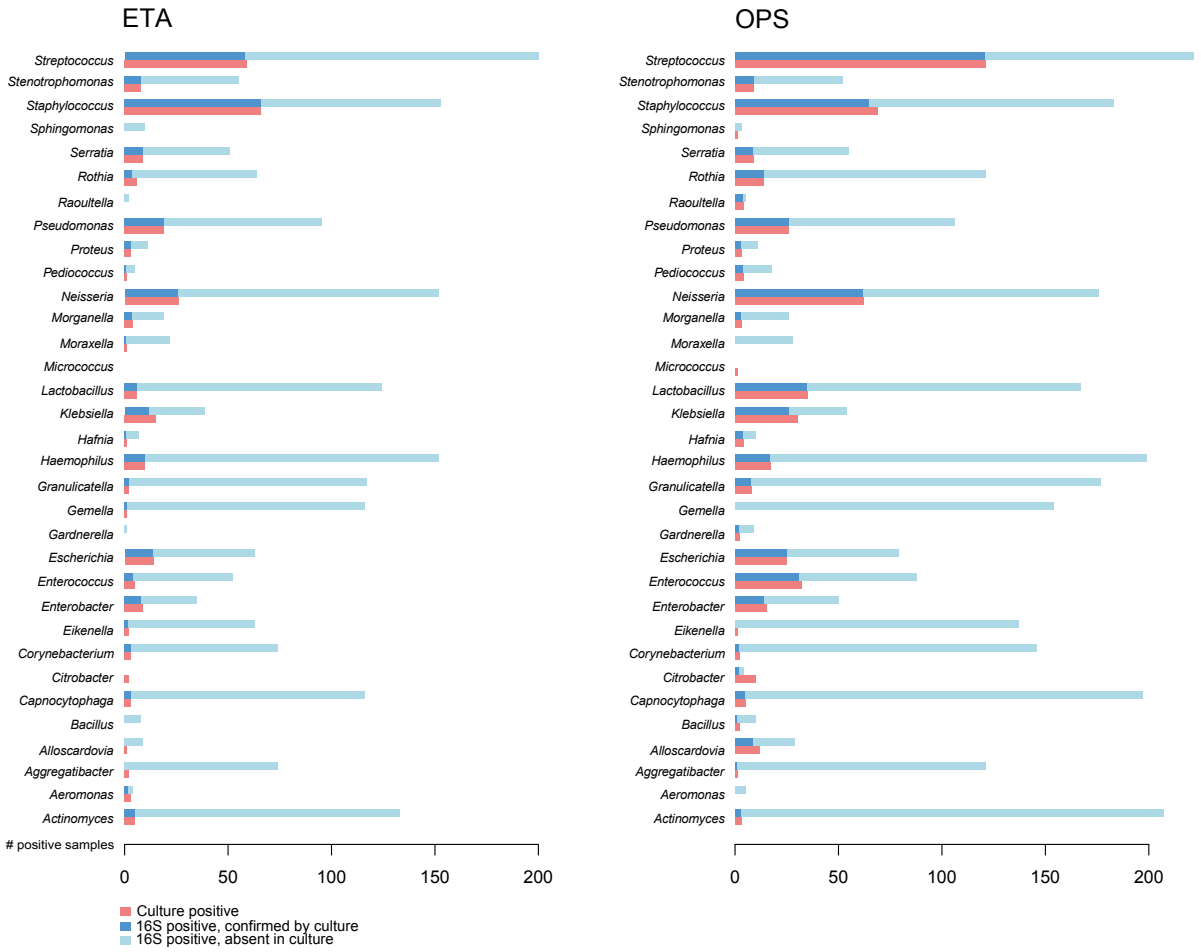
ETA
OPS
Streptococcus
Stenotrophomonas
Staphylococcus
Sphingomonas
Serratia
Rothia
Raoultella
Pseudomonas
Proteus
Pediococcus
Neisseria
Morganella
Moraxella
Micrococcus
Lactobacillus
Klebsiella
Hafnia
Haemophilus
Granulicatella
Gemella
Gardnerella
Escherichia
Enterococcus
Enterobacter
Eikenella
Corynebacterium
Citrobacter
Capnocytophaga
Bacillus
Alloscardovia
Aggregatibacter
Aeromonas
Actinomyces
positive samples
0
50
100
150
200
Culture positive
16S positive, confirmed by culture
16S positive, absent in culture