Figure 3

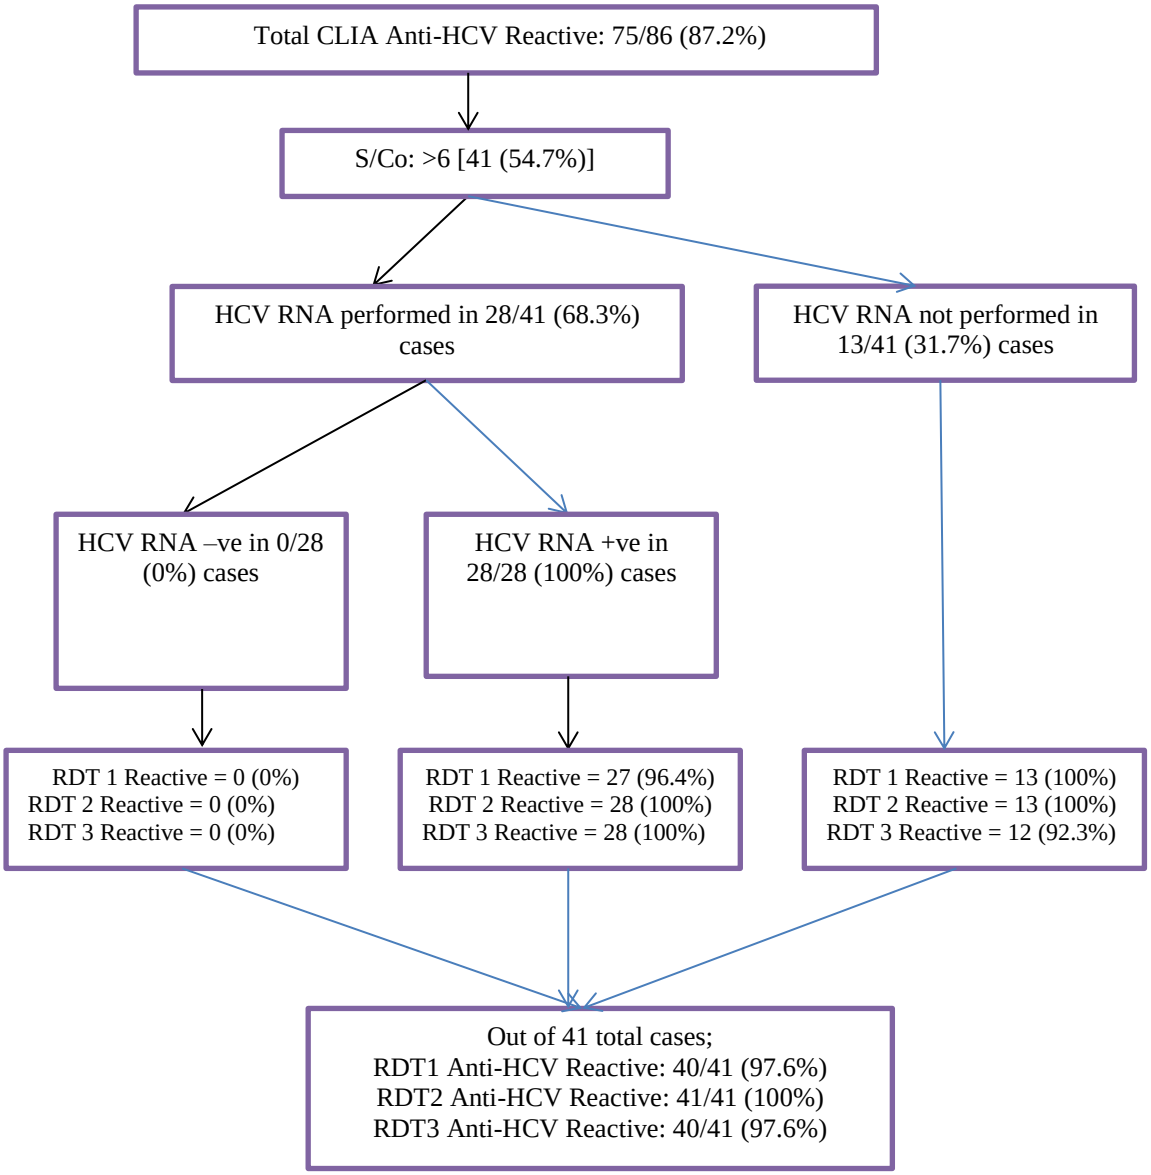
Total CLIA Anti-HCV Reactive: 75/86 (87.2%)
S/Co: >6 [41 (54.7%)]
HCV RNA performed in 28/41 (68.3%) cases
HCV RNA not performed in 13/41 (31.7%) cases
HCV RNA –ve in 0/28 (0%) cases
HCV RNA +ve in 28/28 (100%) cases
RDT 1 Reactive = 0 (0%)
RDT 2 Reactive = 0 (0%)
RDT 3 Reactive = 0 (0%)
RDT 1 Reactive = 27 (96.4%)
RDT 2 Reactive = 28 (100%)
RDT 3 Reactive = 28 (100%)
RDT 1 Reactive = 13 (100%)
RDT 2 Reactive = 13 (100%)
RDT 3 Reactive = 12 (92.3%)
Out of 41 total cases;
RDT1 Anti-HCV Reactive: 40/41 (97.6%)
RDT2 Anti-HCV Reactive: 41/41 (100%)
RDT3 Anti-HCV Reactive: 40/41 (97.6%)