Figure S4

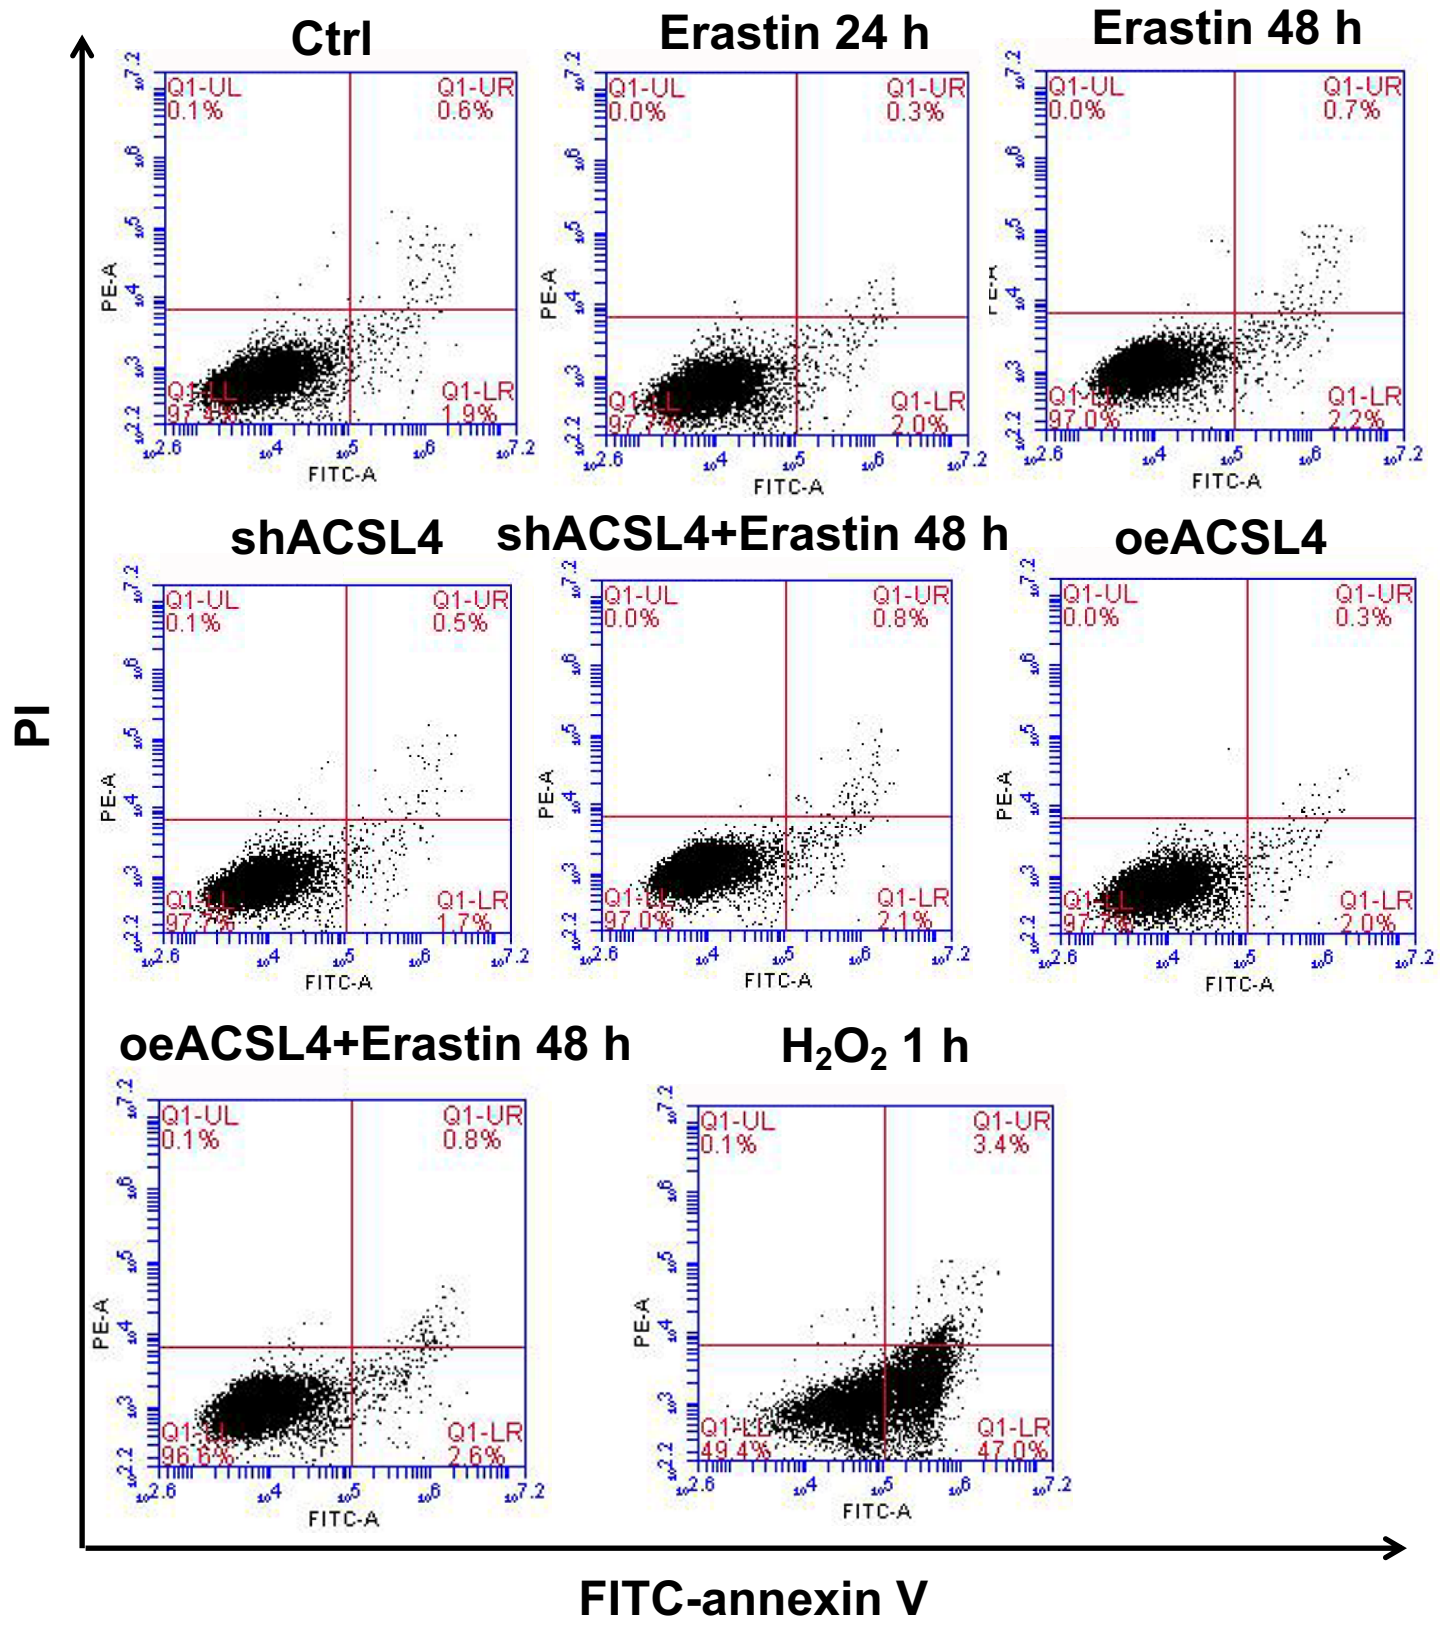
Ctrl
Q1-UL 0.1%
Q1-UR 0.6%
Q1-LR 1.9%
Erastin 24 h
Q1-UL 0.0%
Q1-UR 0.3%
Q1-LR 2.0%
Erastin 48 h
Q1-UL 0.0%
Q1-UR 0.7%
Q1-LR 2.2%
shACSL4
Q1-UL 0.1%
Q1-UR 0.5%
Q1-LR 1.7%
shACSL4+Erastin 48 h
Q1-UL 0.0%
Q1-UR 0.8%
Q1-LR 2.1%
oeACSL4
Q1-UL 0.0%
Q1-UR 0.3%
Q1-LR 2.0%
oeACSL4+Erastin 48 h
Q1-UL 0.1%
Q1-UR 0.8%
Q1-LR 2.6%
H2O2 1 h
Q1-UL 0.1%
Q1-UR 3.4%
Q1-LR 47.0%
PE-A
FITC-A
PI
FITC-annexin V